



020000, Ақмола облысы, Көкшетау қ.,  
«Центральный» мөлтек ауданы, 5,  
e-mail: tookenergo@mail.ru  
тел. 8 (716 2) 42-29-36, факс 42-39-39,  
БСН: 010240000910

020000, Ақмолинская область, г. Кокшетау,  
м-н «Центральный», 5,  
e-mail: tookenergo@mail.ru  
тел. 8 (716 2) 42-29-36, факс 42-39-39,  
БИН: 010240000910

05.10.2020 ШЫҒ. № 10/1217  
исх. № \_\_\_\_\_

## Первому руководителю

ТОО «Кокшетау Энерго» просит Вас предоставить ценовое предложение для закупа услуг поверки трансформаторов тока и напряжения на ПС 220/35/10 кВ «Чернозубовка» с выездом на место в с.Чернозубовка, Северо-Казахстанская обл. :

№	Наименование	Кол-во	Тип	Ктт/Ктн	Кл.т
1	Трансформатор тока	3 шт.	ТФНД -220	300/5	0,5
2	Трансформатор напряжения	3 шт.	НКФ – 220	220000/100	0,5

Потенциальный поставщик должен соответствовать следующим общим квалификационным требованиям:

- 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц) - свидетельство о гос.регистрации юр.лица, свидетельство об аккредитации юр.лица, устав, приказ на директора;
- 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности сроком, превышающим три месяца - справка с налоговой об отсутствии задолженности;
- 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации - справка с банка об отсутствии задолженности;
- 4) ценовое предложение должно быть дано на все позиции заявки, с указанием условий оплаты и сроков поставки до склада заказчика (Ақмолинская обл., г.Кокшетау м-н Центральный,5);
- 5) требования к гарантийному сроку товара (услуги) и(или) объему предоставления гарантий их качества.

Просим предоставить ценовую информацию в срок до: 11<sup>00</sup> 12.10.2020г.

Заявки принимаются в запечатанных бумажных конвертах по адресу: Ақмолинская обл., г.Кокшетау, мкр. Центральный,5 каб. № 8 (Технический отдел).

Телефон для справок: 8 (7162) 42-58-15

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Приложение: Заявка на 2 листе(-ах)

Зам. генерального директора  
по коммерческим вопросам  
ТОО «Кокшетау Энерго»

Г.А. ИРЖАНОВА

001982

Зам.Генерального директора  
ТОО «Кокшетау Энерго»  
по коммерческим вопросам  
Иржановой Г.А.

### Служебная записка

Согласно пункта 7 Правил организации и функционирования оптового рынка электрической энергии, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015г №106, Департаментом Энергонадзора выдана Рекомендация №12-20 ТОО «Кокшетау Энерго» об отсутствии АСКУЭ на ПС 220/35/10кв «Чернозубовка». Срок исполнения до 31 декабря 2020 года.

Для создания АСКУЭ необходима поверка трансформаторов тока и трансформаторов напряжения на ПС 220/35/10кВ «Чернозубовка» с выдачей сертификатов.

Прошу Вас провести закуп услуг поверки трансформатор тока и напряжения:

№	Наименование	к-во	Тип	Ктт/Ктн	Кл.т
1.	Трансформатор тока	3 шт.	ТФНД -220	300/5	0,5
2.	Трансформатор напряжения	3 шт.	НКФ - 220	220000/100	0,5

Начальник ЦС ИТис:



А.Н.Омаров

02.10.2020г.



Ходатайствую.

05.10.2020г.





Ходатайствую

05.10.2020



акр

в работу 

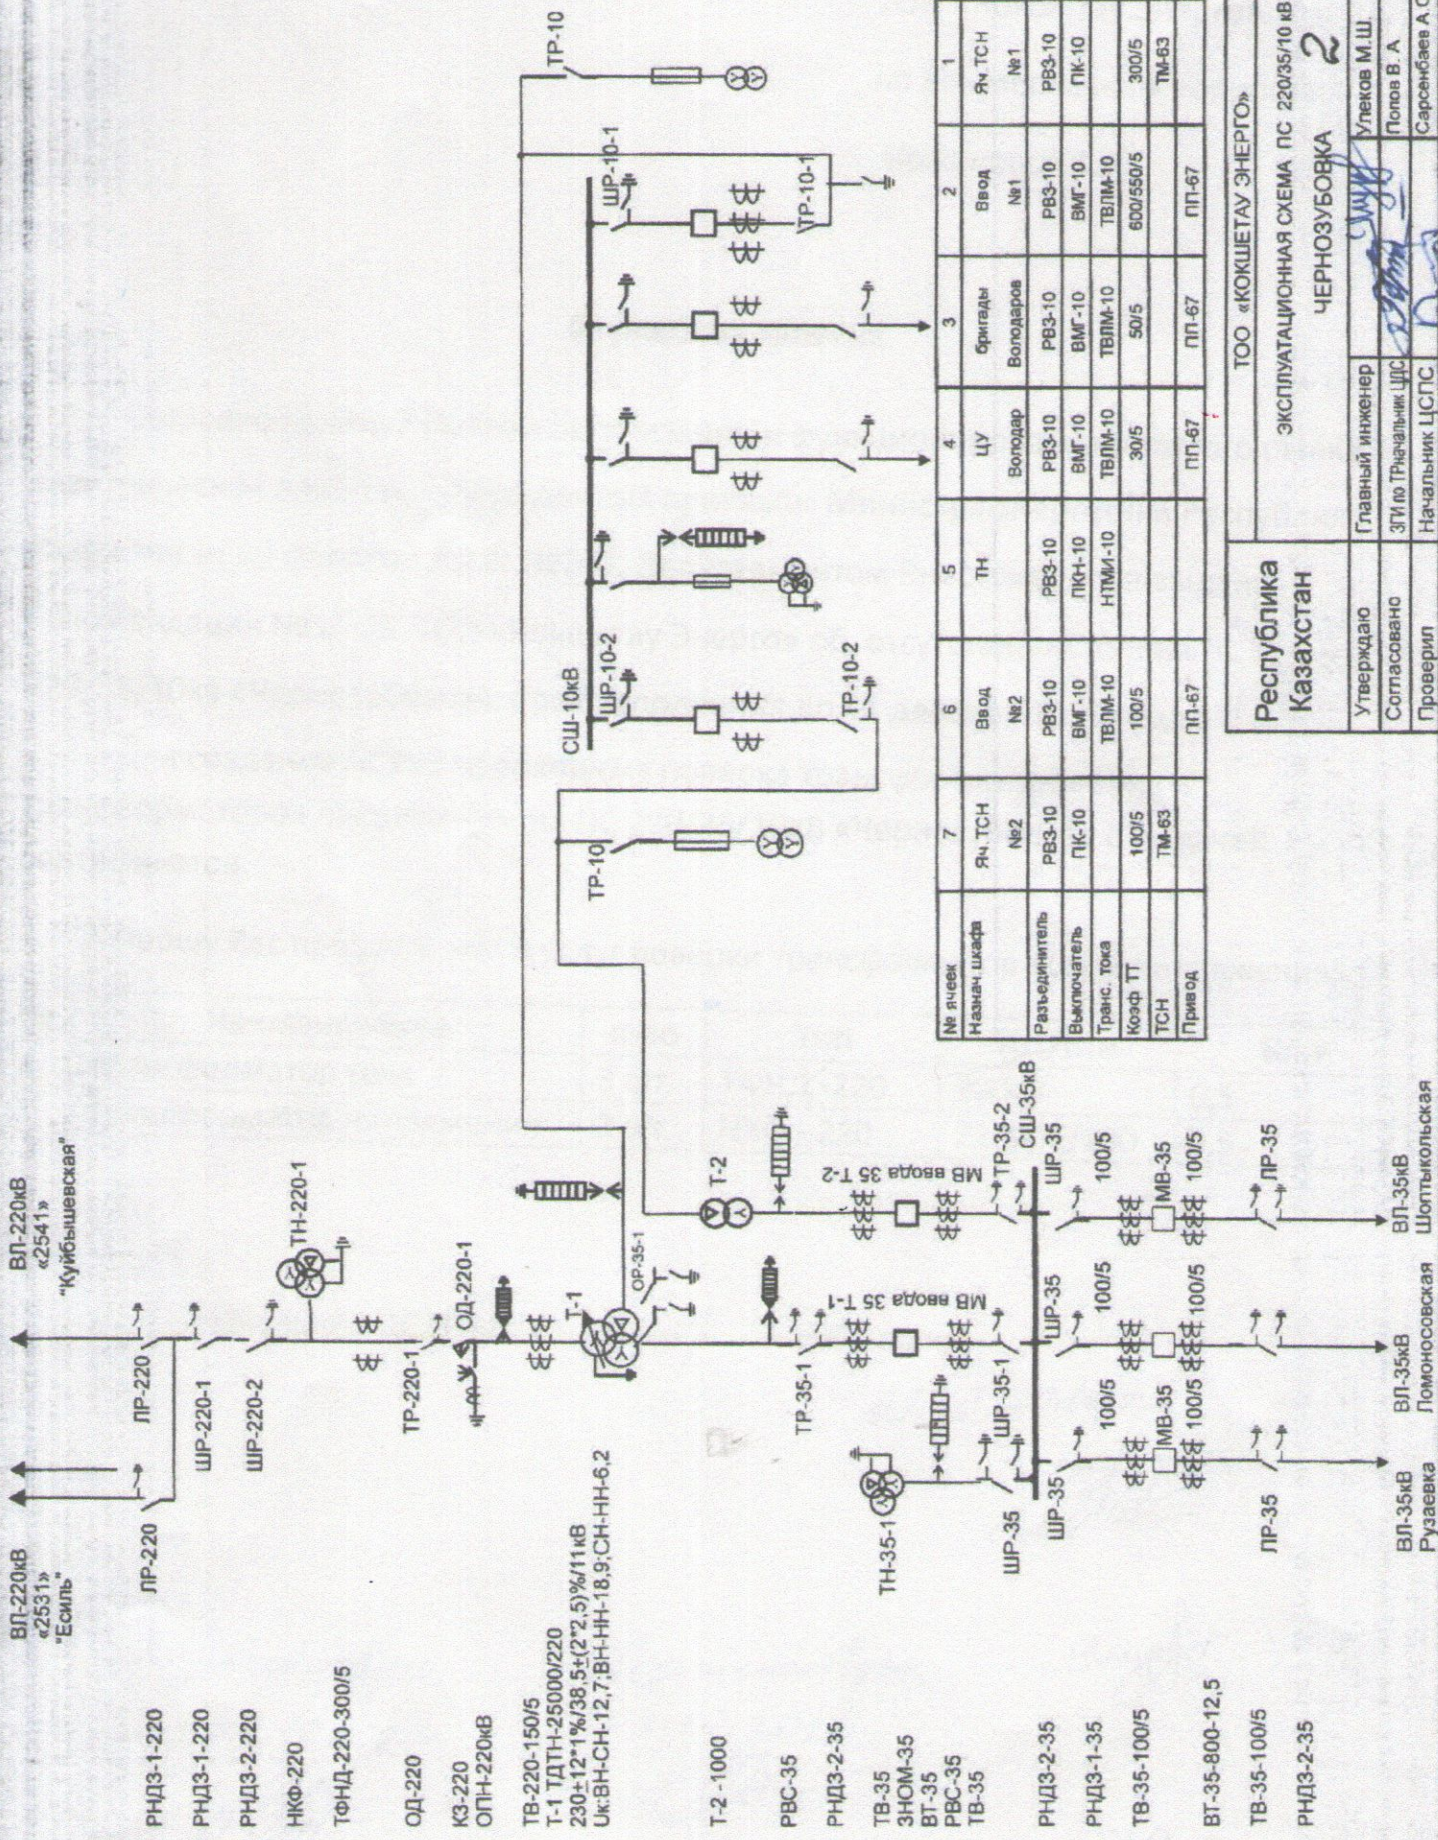

ВЛ-220кВ  
«2531»  
«Есмилъ»

ВЛ-220кВ  
«2541»  
«Куйбышевская»

- РНД3-1-220
- РНД3-1-220
- РНД3-2-220
- НКФ-220
- ТФНД-220-300/5
- ОД-220
- КЗ-220
- ОПН-220кВ
- ТВ-220-150/5
- Т-1 ДДТН-25000/220
- 230±12%1%/38,5±(2\*2,5)%/11кВ
- Ук:ВН-СН-12,7;ВН-НН-18,9;СН-НН-6,2
- Т-2-1000
- РВС-35
- РНД3-2-35
- ТВ-35
- ЗНОМ-35
- ВТ-35
- РВС-35
- ТВ-35
- РНД3-2-35
- РНД3-1-35
- ТВ-35-100/5
- ВТ-35-800-12,5
- ТВ-35-100/5
- РНД3-2-35

№ ячеек	Наимен. шкафа	7	6	5	4	3	2	1
	Разъединитель	Яч. ТСН №2	Ввод №2	ТН	ЦУ	Бригады	Ввод	Яч. ТСН №1
	Выключатель	РВЗ-10	РВЗ-10	РВЗ-10	РВЗ-10	РВЗ-10	РВЗ-10	РВЗ-10
	Транс. тока	ПК-10	ВМГ-10	ПКН-10	ВМГ-10	ВМГ-10	ВМГ-10	ПК-10
	Коэф. ТТ	100/5	100/5	НТММ-10	ТВЛМ-10	ТВЛМ-10	600/550/5	300/5
	ТСН	100/5	100/5					ТМ-63
	Привод	ТМ-63	ПП-67		ПП-67	ПП-67	ПП-67	ТМ-63

Республика  
Казахстан

ТОО «КОКШЕТАУ ЭНЕРГО»

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СХЕМА ПС 220/35/10 кВ  
ЧЕРНОЗУБОВКА 2

Утверждаю	Главный инженер	Улеков М.Ш.	05.01.20
Согласовано	ЗТИ по ТР-начальник ЦПС	Полов В. А.	05.01.20
Проверил	Начальник ЦПС	Сарсенбаев А.С.	05.01.20